



# 시험성적서

1. 성적서 번호 : CT18-051389
2. 의뢰자
  - 업체명 : (주)대보세라믹스
  - 주소 : 전라북도 순창군 풍산면 풍산로 94-27
3. 시험기간 : 2018년 04월 26일 ~ 2018년 05월 25일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : 자기질 바닥타일 (300×600)
6. 시험방법
  - (1) KS L 1001:2013



확인	작성자 성명	번호석	<i>변호석</i>	기술책임자 성명	유덕룡	<i>유덕룡</i>
비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.						

2018년 05월 25일

한국건설생활환경시험연구원



광주전남제주지원 : 61011 광주광역시 북구 첨단과기로208번길 17-22 062-073-1133  
 결과문의 : 광주전남제주지원 ☎ (062)717-6117

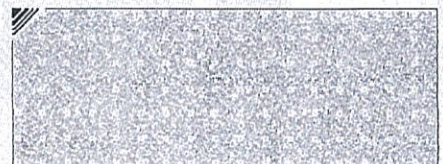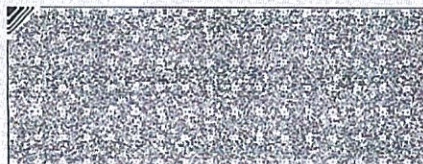

# 시험성적서

성적서번호 : CT18-051389

## 7. 시험결과

1) 자기질 바닥타일 (300×600)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고
치수-길이	mm	(1)	600.0	-
치수-나비	mm	(1)	300.1	-
치수-두께	mm	(1)	10.1	-
뒤틀림	-	(1)	불록	-
뒤틀림	mm	(1)	0.1	-
옆면뒤틀림	mm	(1)	0.1	-
치수의 불규칙도 (길이)	mm	(1)	0.0	-
치수의 불규칙도 (나비)	mm	(1)	0.1	-
흡수율	%	(1)	2.3	-
내균열성	-	(1)	이상없음	-
내마모성	g	(1)	0.01	-
꺾임강도	N/cm	(1)	219	-
내약품성-내산성	-	(1)	이상없음	-
내약품성-내알칼리성	-	(1)	이상없음	-
내동해성	-	(1)	이상없음	-

— 이 하 여 백 —

